



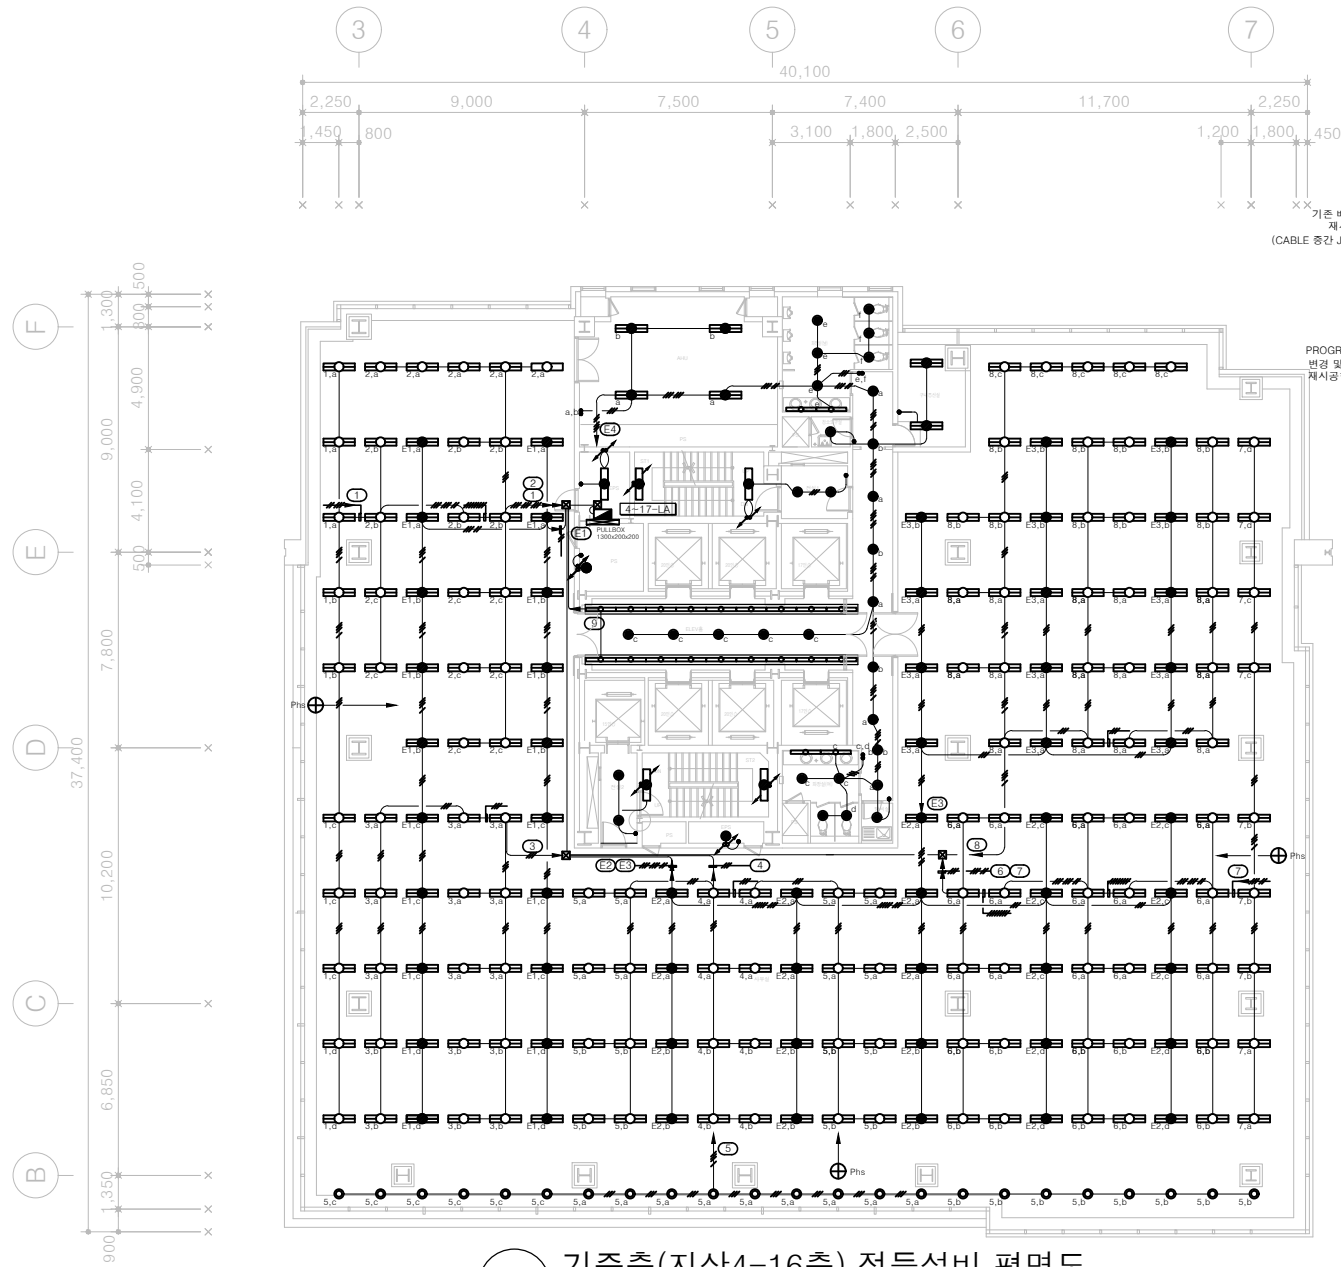

1 기준층(지상4-16층) 전등설비 평면도
축척 1/150

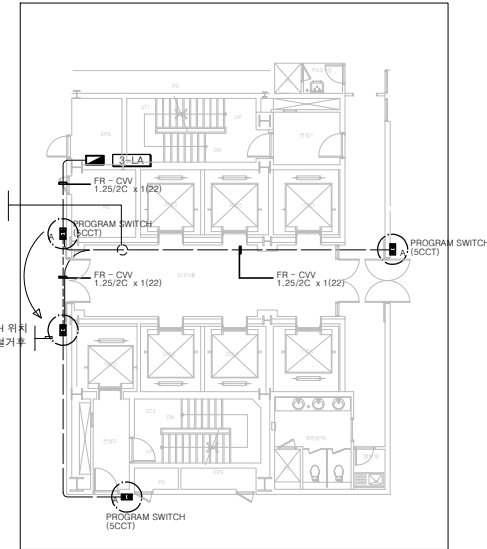

조명제어 스위치 평면도

NOTE			
실 명	조명기구 TYPE	수량	REMARK
사무실	F - A	187	
	FU - A	23	
ELEV. 홀	F - C	18	
	FU - E	14	인테리어도면 참조
구내 통신실	F - B	2	
A.H.U	F - D	4	
화장실	F - C	4	
	FU - B	10	
계단실	F - F	4	
전실	FU - B	4	
탕비실, 청소 도구실	FU - B	2	
EPS	F - D1	1	
	I - C	1	
PS	I - C	1	
CCT. NO. SWITCH NO. ⊕ _{PHS} : PHOTO SENSOR (4층, 7층, 10층, 13층, 15층, 18층에 설치) ⊕ _{PHS} : CVW-S 1 - 1.25w/2 (16C) * 전등 배선과 배선중 계단실은 천장 매입 배관이며 그 밖의 모든 배관은 이중 천장속 본체(노출) 배관임. (단, 이중 천장이 없는 공조실등은 천장 노출배관임.) * PULL BOX : 150x150x100			

DATE	DESCRIPTION	DRN	DES	CHK	APP	P.M	CLINT
PROJECT NAME							
남대문 대우빌딩 신축공사							
BUILDING NAME							
DRN	DES	CHK	APP	P.M	CLINT	한길 종합건축사사무소 (주) 엔지니어링 서울특별시 중구 남대문로 5가 541 대우빌딩17층 TEL. 3708-4571 FAX. 3708-4618	
DRAWING NAME						기준(4-16)층 전등설비 평면도	
SCALE	DRAWING NO.	DB NAME					
1/150	E - 047						